



ZMIANA TREŚCI SIWZ

„Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych”

nr sprawy: ZP.271.3.2019.IPP

Uprzejmie informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez uzupełnienie załączonej dokumentacji o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Przedmiotowe pliki znajdują się w załączeniu.

Jednocześnie zamawiający dokonuje aktualizacji treści Załącznika Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, w załączeniu.

BURMISTRZ

mgr Robert Adamczyk

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Przedmiot opracowania / obiekt budowlany:


Przebudowa, remont, termomodernizacja, oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń dworca kolejowego w Choszczynie na pomieszczenia biurowe, wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu

Działka - Adres: dz. nr 26/16 obr. 2 oraz dz. nr 267/2 dr obr. 3, ul. Wolności 41, 73-200 Choszczno



Inwestor, adres: **Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno**



Uwaga: zestawienie należy rozpatrywać łącznie z opisami do całości PB. W trakcie remontu 2017 wstawiono, w istniejące otwory, cztery nowe okna dwuskrzydłowe, PCV w kolorze białym, odpowiadają oknom na projekcie nr O-1.7, 1.8, 1.9, 1.10 – wykorzystuje się je w projekcie (tj. pozostawić je na etapie realizacji projektu, ponieważ wg formacji uzyskanych od Wykonawcy remontu, wstawione okna spełniają wymagania izolacyjności termicznej wg. standardów na rok 2021, które są wymagane w realizacji inwestycji).

Kotłownia – etap nr 1 i zamienne rys. w etapie nr 2

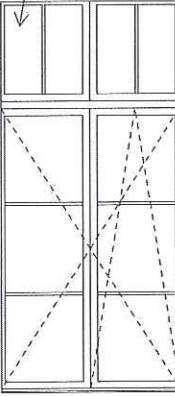
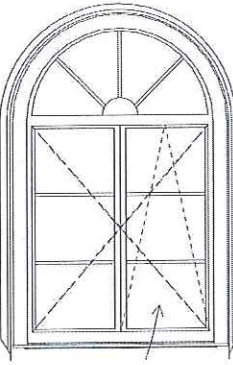
Widok elev.	Nr	Wym. (cm)	Typ	Ilość
	O-1.16 O-1.17	82 x 131	Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne, 50 % pow. okna otwierane	2

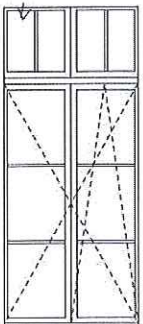
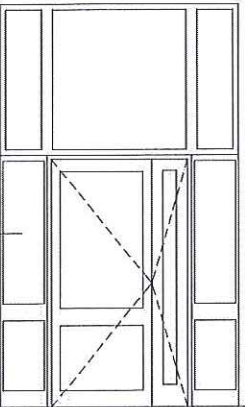
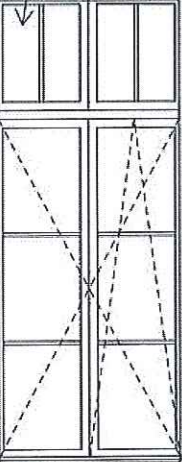
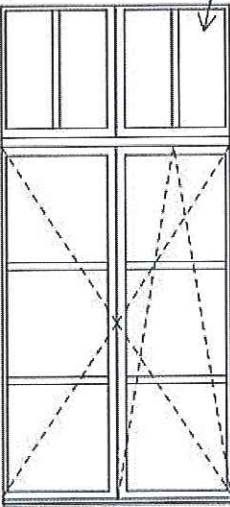
Poczekalnia – etap nr 1 i zamienne rys. w etapie nr 2



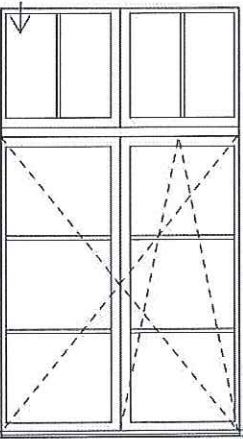
Widok elev.	Nr pom.	Wym. (cm)	Typ	Ilość
	Pom. 1 poczekalnia	90+30 (380) 215 (370)	Witryna wejściowa do poczekalni od strony miasta	1
	Pom. 1 poczekalnia	90+30 (510) 215 (370)	Witryna wejściowa do poczekalni od strony peronu	1

	Pom. 14 Pom. 15 Pom. 2 Pom. 3 Pom. 5	130x205	Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne	5
	Pom. 16 łazienka załóg kolejarskich	80x120	Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne Przeszkalanie okna nieprzezroczyste: zastosować szkło „mrożone” lub okleić folią.	1

Biura – etap nr 2 i aktualizacja 2017

Widok elev.	Nr	Wym. (cm)	Typ	Ilość
	O-1.1 O-1.2	135 x 277	Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne,	2
	O-1.3 O-1.4 O-1.5	180x285	Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne, okno z łukowym sklepieniem	3

	O-1.6	<p>120x265</p> <p>wstawić identyczne wymiary jak nowe istn., które wstawiono w trakcie remontu 2017 tj. O-1.7, O-1.8</p>	<p>Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne,</p> <p>od peronu drzwi przesuwane do demontażu, otwór będzie wykorzystany do wstawienia okna nr O-1.6 – tak jak w PB</p>	1
	DZ-1.1	<p>90+30 (215) 215 (365)</p>	<p>Witryna wejściowa do biur od strony miasta</p> <p>od strony miasta drzwi przesuwane do demontażu, pozostawia się drzwi dwuskrzydłowe z witryną DZ-1.1 – tak jak w PB</p>	1
	O-1.11 O-1.12	115x271	Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne,	2
	O-1.13 O-1.14	137x280	Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne,	2

	<p>O-1.15</p> <p>pom. tele- techniczne</p>	<p>82x131</p>	<p>Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne, szyba matowa nieprzejrzyta lub oklejona folią</p>	<p>1</p>
	<p>O-1.18</p> <p>okno klatki schodowej</p>	<p>105x66</p>	<p>Okno PCV, podwójne szklenie, uchylne,</p>	<p>1</p>
<p>Kondygnacja II</p>				
	<p>O-2.1 O-2.2 O-2.3 O-2.4 O-2.5 O-2.6</p>	<p>135x~230</p>	<p>Okno PCV, podwójne szklenie, rozwieralno-uchylne</p>	<p>6</p>

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Przedmiot opracowania / obiekt budowlany:

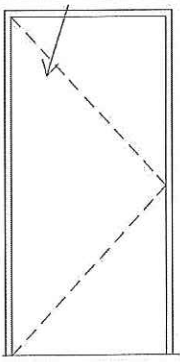
Przebudowa, remont, termomodernizacja, oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń dworca kolejowego w Choszcznie na pomieszczenia biurowe, wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacjami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu

Działka - Adres: dz. nr 26/16 obr. 2 oraz dz. nr 267/2 dr obr. 3, ul. Wolności 41, 73-200 Choszczno

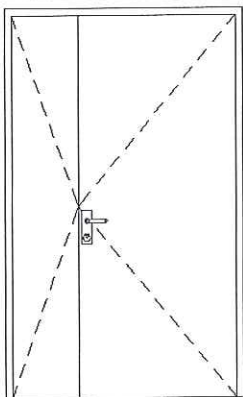
Inwestor, adres: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

Uwaga: zestawienie należy rozpatrywać łącznie z opisami do całości PB. Wymiary podano w świetle ościeżnicy. Trzy witryny wejściowej tj. dwie do poczekalni i gł. wejście do biur ujęto w zestawieniu stolarki okiennej. Drzwi D02 tj. przejście między etapem nr 1 i 2 - zrezygnowano z nich w etapie nr 2. W trakcie remontu 2017 wstawiono pięć drzwi do toalety, odpowiadają drzwiom na projekcie nr DW-1.16 do 1.20. Łącznie trzy drzwi wewnętrzne tj. zamykające zejście do piwnicy i wejście do poddasza nieużytkowego, są drzwiami ppoż. Wyłaz dachowy: stary wyłaz do likwidacji, wykonać nowy wyłaz z klatki schodowej z zastosowaniem klapy wyłazowej o wymiarze min. 0,8x0,8 m w świetle. W razie niejasności – obowiązuje kierunek otwierania drzwi wg rysunków PB.

Kotłownia – etap nr 1 i zamienne rys. w etapie nr 2

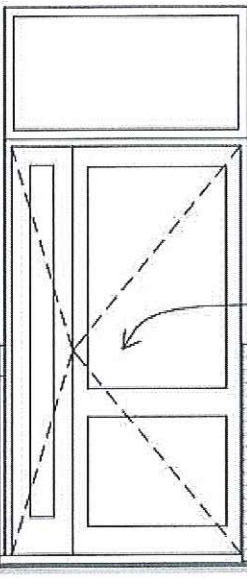
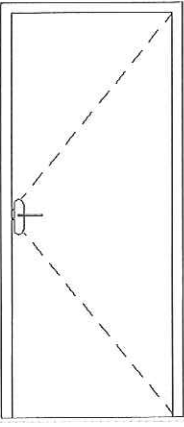
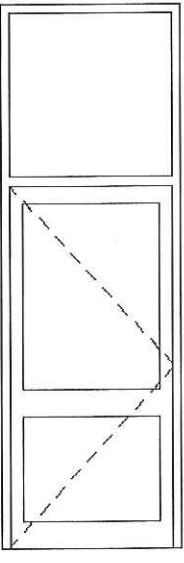
Widok elew.	Nr	Wym. (cm)	Typ	Ilość
	DZ-1.3	90x200	Drzwi zewn. do kotłowni, otwierane na zewnątrz, lewe, od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem. Niepalne, stalowe.	1

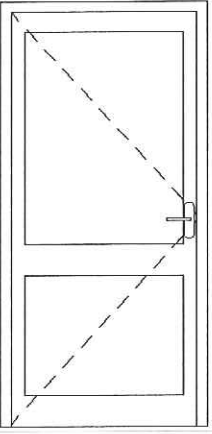

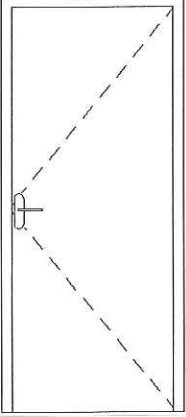
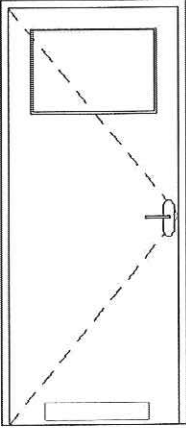
Poczekalnia – etap nr 1 i zamienne rys. w etapie nr 2

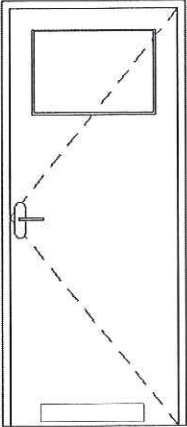
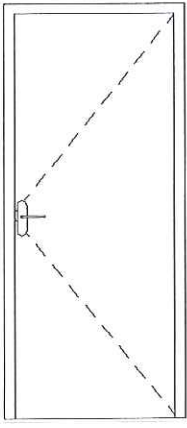
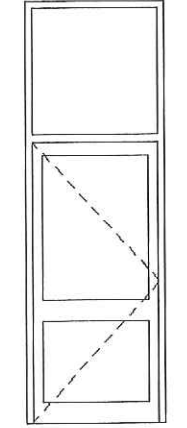
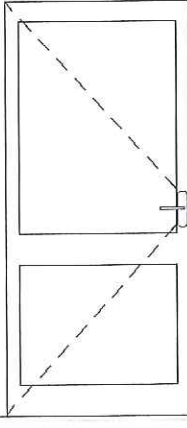
Widok elew.	Nr pom.	Wym. (cm)	Typ	Ilość
	D07 Pom. 10 zaplecze poczekalni	120(90+30) x 215	Drzwi zewn. pełne, podwójne asymetryczne, PCV	1

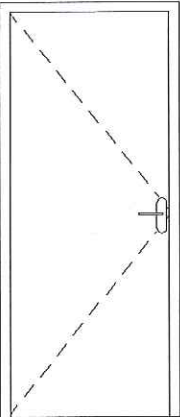
	D03	90x200	drzwi wewnętrzne do toalety przesuwne z przeszkleniem i otworami dla dopływu powietrza	1
	D04	90x200	drzwi wewnętrzne z przeszkleniem i otworami dla dopływu powietrza szklenie nieprzezroczyste, 2 szt.-prawe, 3 szt.-lewe	5
	D05	80x200	drzwi wewnętrzne z przeszkleniem i otworami dla dopływu powietrza szklenie nieprzezroczyste, 2 szt.- prawe, 2szt.- lewe	4
	D06	90x200	drzwi wewnętrzne z przeszkleniem, szklenie nieprzezroczyste, 6 szt.- prawe, 2szt.- lewe	8

Biura – etap nr 2 i aktualizacja 2017

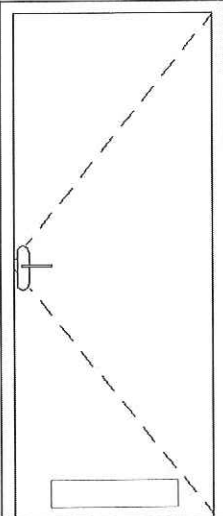
Widok elew.	Nr	Wym. (cm)	Typ	Ilość
	DZ-1.2	120(90+30) x 215 (290)	Drzwi zewn. PCV do biur z naświetlem, dwuskrzydłowe, niesymetryczne 90+30cm, o skrzydle 90cm w świetle, nieblokowanym	1
	DW-1.1	80x200	Drzwi wewn. PCV do pom. teletechnicznego pełne, prawe	1
	DW-1.2 L DW-1.4 L DW-1.5 L DW-1.6 P DW-1.7 P DW-1.9 L DW-1.11 P DW-1.12 L DW-1.14 L	90x200	Drzwi wewn. PCV do biur, przeszkłone (szkło matowe, nieprzeźroczyste) ze skrzydłem 90x200cm, nad częścią drzwi naświetle z szybą przezroczystą powyżej wys. 200cm od poziomu posadzki wykończonej, h zestawu łącznie z naświetlem = 300 cm	9

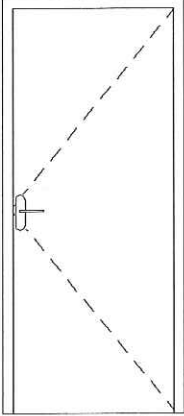
	<p>DW-1.3 P DW-1.8 P DW-1.10 P DW-1.15 L</p>	<p>90x200</p>	<p>Drzwi wewn. PCV do biur, przeszklone (szkło matowe, nieprzeźroczyste)</p>	<p>4</p>
	<p>DW-1.13</p>	<p>370x220</p>	<p>Pomiędzy pom. biurowymi 1.11 i 1.12 wykonać drzwi składane, umożliwiające, w razie potrzeby, połączenie przestrzeni w/w pomieszczeń w jedno pomieszczenie np. dla celów edukacyjnych, drewniane</p>	<p>1</p>
	<p>DW-1.21</p>	<p>90x200</p>	<p>drzwi stalowe techniczne – zamknięcie zejścia do piwnicy, kolor biały o odporności ogniowej EI-30, prawe</p>	<p>1</p>
<p>Kondygnacja II</p>				
	<p>DW-2.1</p>	<p>80x200</p>	<p>drzwi wewnętrzne do toalety z przeszkleniem i otworami dla dopływu powietrza, szklenie nieprzezroczyste</p>	<p>1</p>

	DW-2.2	90x200	drzwi wewnętrzne do toalety z przeszkleniem i otworami dla dopływu powietrza, szklenie nieprzezroczyste	1
	DW-2.3	90x200	drzwi stalowe techniczne – zamknięcie poddasza nieużytkowego, kolor biały o odporności ogniowej EI-15, prawe	1
	DW-2.4 P DW-2.5 L DW-2.6 P	90x200	Drzwi wewn. PCV do biur, przeszklone (szkło matowe, nieprzezroczyste) ze skrzydłem 90x200cm, nad częścią drzwi naświetle z szybą przezroczystą powyżej wys. 200cm od poziomu posadzki wykończonej, h zestawu łącznie z naświetlem = 300 cm	3
	DW-2.7 L DW-2.8 P	90x200	Drzwi wewn. PCV do biur, przeszklone (szkło matowe, nieprzezroczyste)	2

	DW-2.9	90x200	drzwi stalowe techniczne – zamknięcie poddasza nieużytkowego, kolor biały o odporności ogniowej EI-30, lewe	1
---	--------	--------	---	---

Piwnica – etap nr 2,

Widok elew.	Nr	Wym. (cm)	Typ	Ilość
	DW-0.1 L DW-0.2 P DW-0.3 L DW-0.5 P DW-0.6 L DW-0.7 L DW-0.8 L DW-0.11 L DW-0.12 L	80x190	Drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych piwnicy Drzwi płytowe wzmocnione, w dolnej części wszystkich drzwi – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m ² dla dopływu powietrza.	9
	DW-0.4 P DW-0.9 P DW-0.10 L	90x190	W pomieszczeniach wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosić w świetle co najmniej 1,9 m – optymalnie należy montować drzwi o wys. 2m w świetle.	3
	DW-0.13 L	100x190	Przejścia/przebicia na drodze komunikacyjnej w piwnicy o wys. min. 2m w świetle	1

	DZ-0.1	100x200	Drzwi zewn. do piwnicy, niepalne, stalowe, prawe	1
---	--------	---------	---	---

.....
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „**Modernizację budynku dworca kolejowego w Choszczynie jako platformy organizacji społecznych**”, składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za **cenę umowną brutto**:

..... zł

słownie:
w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w siwz.
3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości na okres*:
 - 36 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania
 - 48 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania
 - 60 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania

*należy postawić znak „X” przy wybranej pozycji

w przypadku nie wypełnienia żadnej z powyższych pozycji albo wypełnienia kilku pozycji - Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje okres gwarancji w minimalnym wymiarze określonym w siwz. Wykonawca otrzyma wówczas 0 pkt w kryterium „Termin gwarancji”

6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

Lp.	Firma (nazwa) podwykonawcy (o ile jest znana)	Część (zakres) zamówienia
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

7. Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem***?

Tak

Nie

***informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Uwaga – w przypadku składania oferty wspólnej powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.

8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....
.....

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....
.....
.....

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1.
2.
3.
4.
5.

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej-
podpis pełnomocnika wykonawców)

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).